






Ordering spares / Ersatzteil - Regelung / Pièces de rechange / Parti di ricambio / Lista de recambios / Onderdelen bestellen (NL/B) / Κωδικός Ανταλλακτικών / Bestilling af reservedele / Beställning av reservdelar / Bestilling av reservedeler / Резервни части / Запчасти / Części zarasowe / Piese de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezerves daļas / Náhradní díly / Náhradné diely / Yedek parça siparişi / Nadomestni deli / Pjese kembimi

XX = AA, AD, .....

- 1 - B 961560 XX
- 3 - B 964696 NU
- 4 - B 964697 XX
- 5 - B 961474 NU
- 6 - B 961479 NU
- 8 - A 960537 XX
- 9 - B 960486 XX
- 10 - B 960167 XX
- 11 - A 960944 NU
- 12 - B 964701 NU
- 13 - A 963449 NU

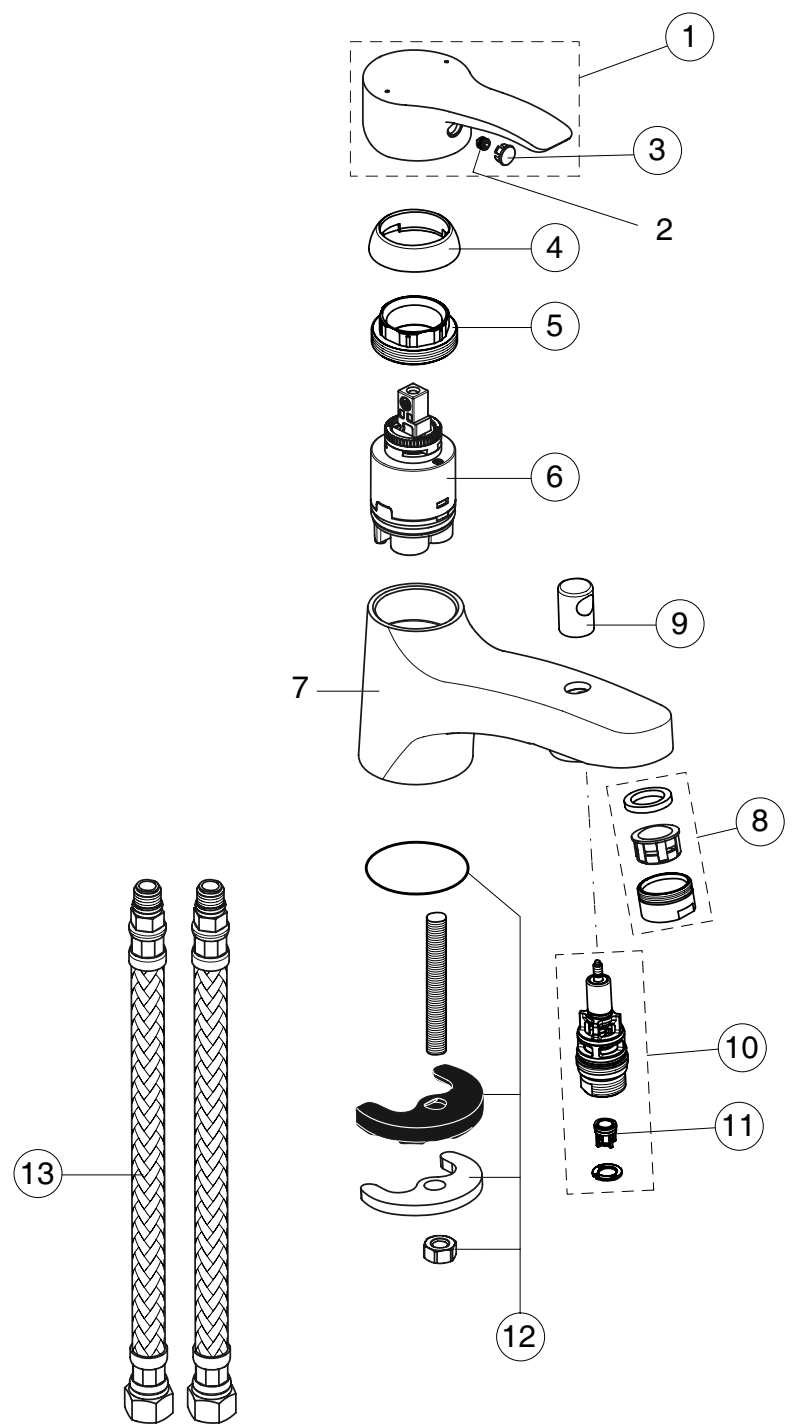

Temperature limiter / Temperaturbegrenzer / Limiteur de tempeérature / Limitatore della temperatura / Limitador de temperatura / Temperatuur begrenzer (NL / B) / Ρυθμιστής Θερμοκρασίας / Temperaturbegrenser / Temperaturbegränsare / Temperatursperre / Ограничител на температура / Ограничитель температуры / Ogranicznik temperatury / Limitator de temperatură / Hőmérséklet korlátozó / Обмежувач температури / Ограничвач температуре / Ограничител на температура / Temperatūros ribotuvas / Temperatuuri piiraja / Temperatūras norobežotājs / Omezovalc teploty / Obmedzovač teploty / Isi sabitleyicisi / Omejevalec temperature

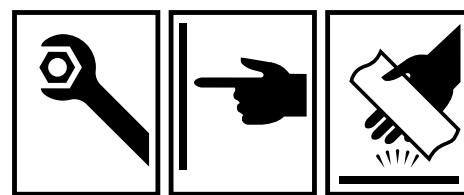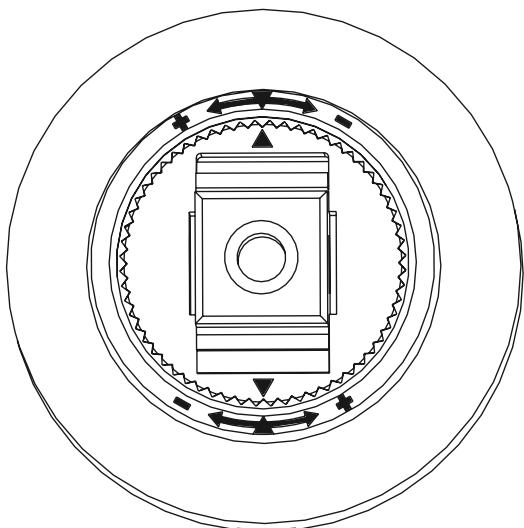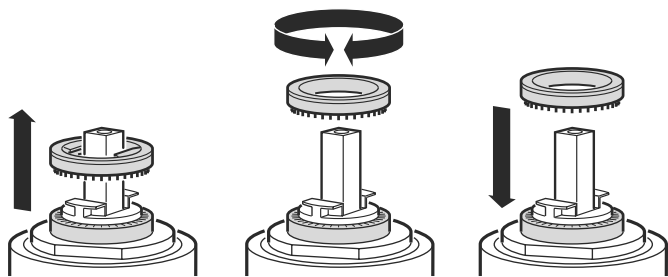


**Vidima®**


**SEVA S**



12.2018 / B665880

**B C390 ..**

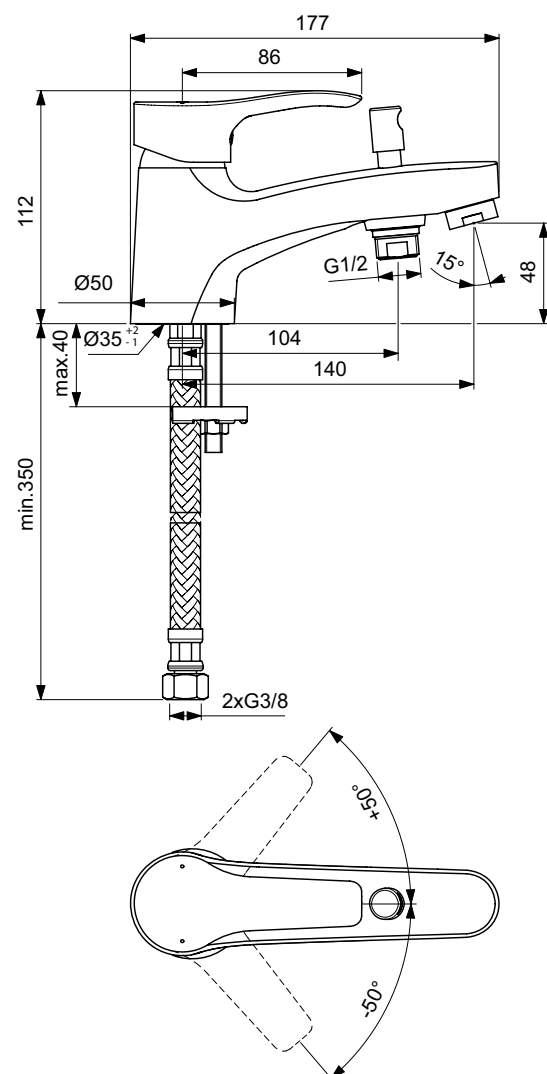

Ideal Standard International NV  
Corporate Village – Gent Building  
Da Vincilaan 2  
1935 Zaventem  
Belgium  
<http://www.idealstandardinternational.com>



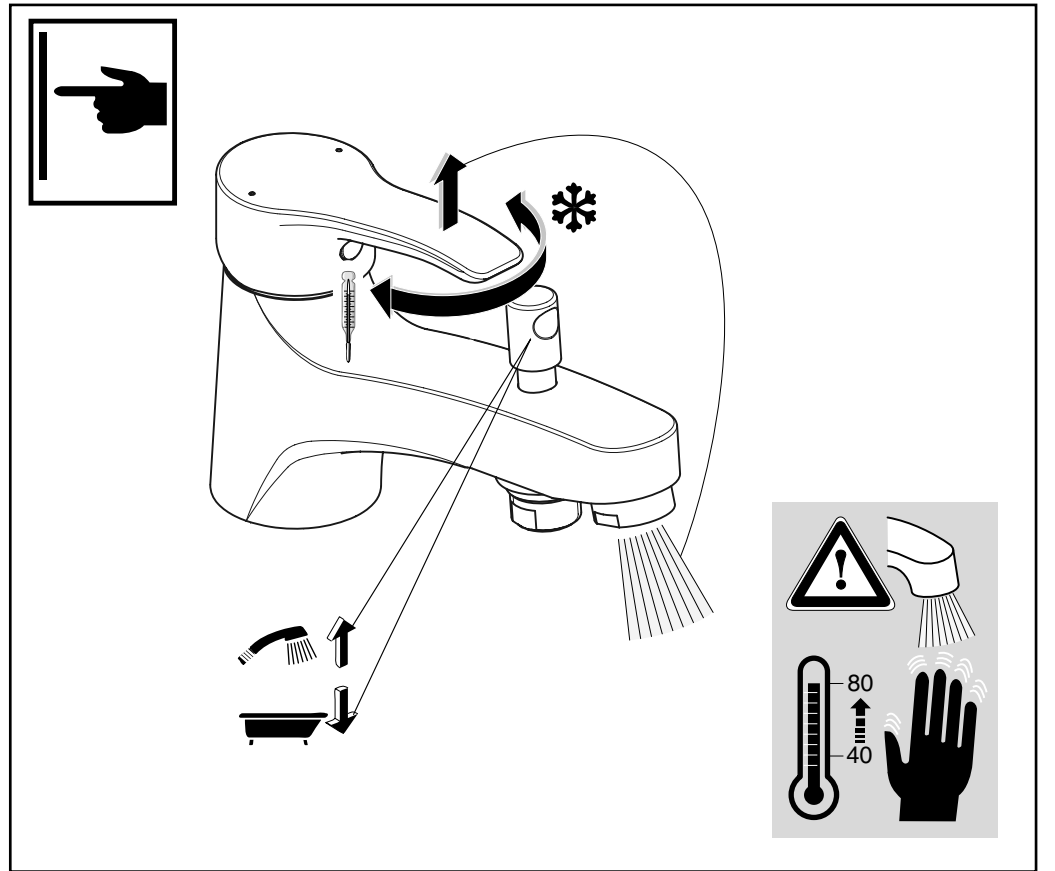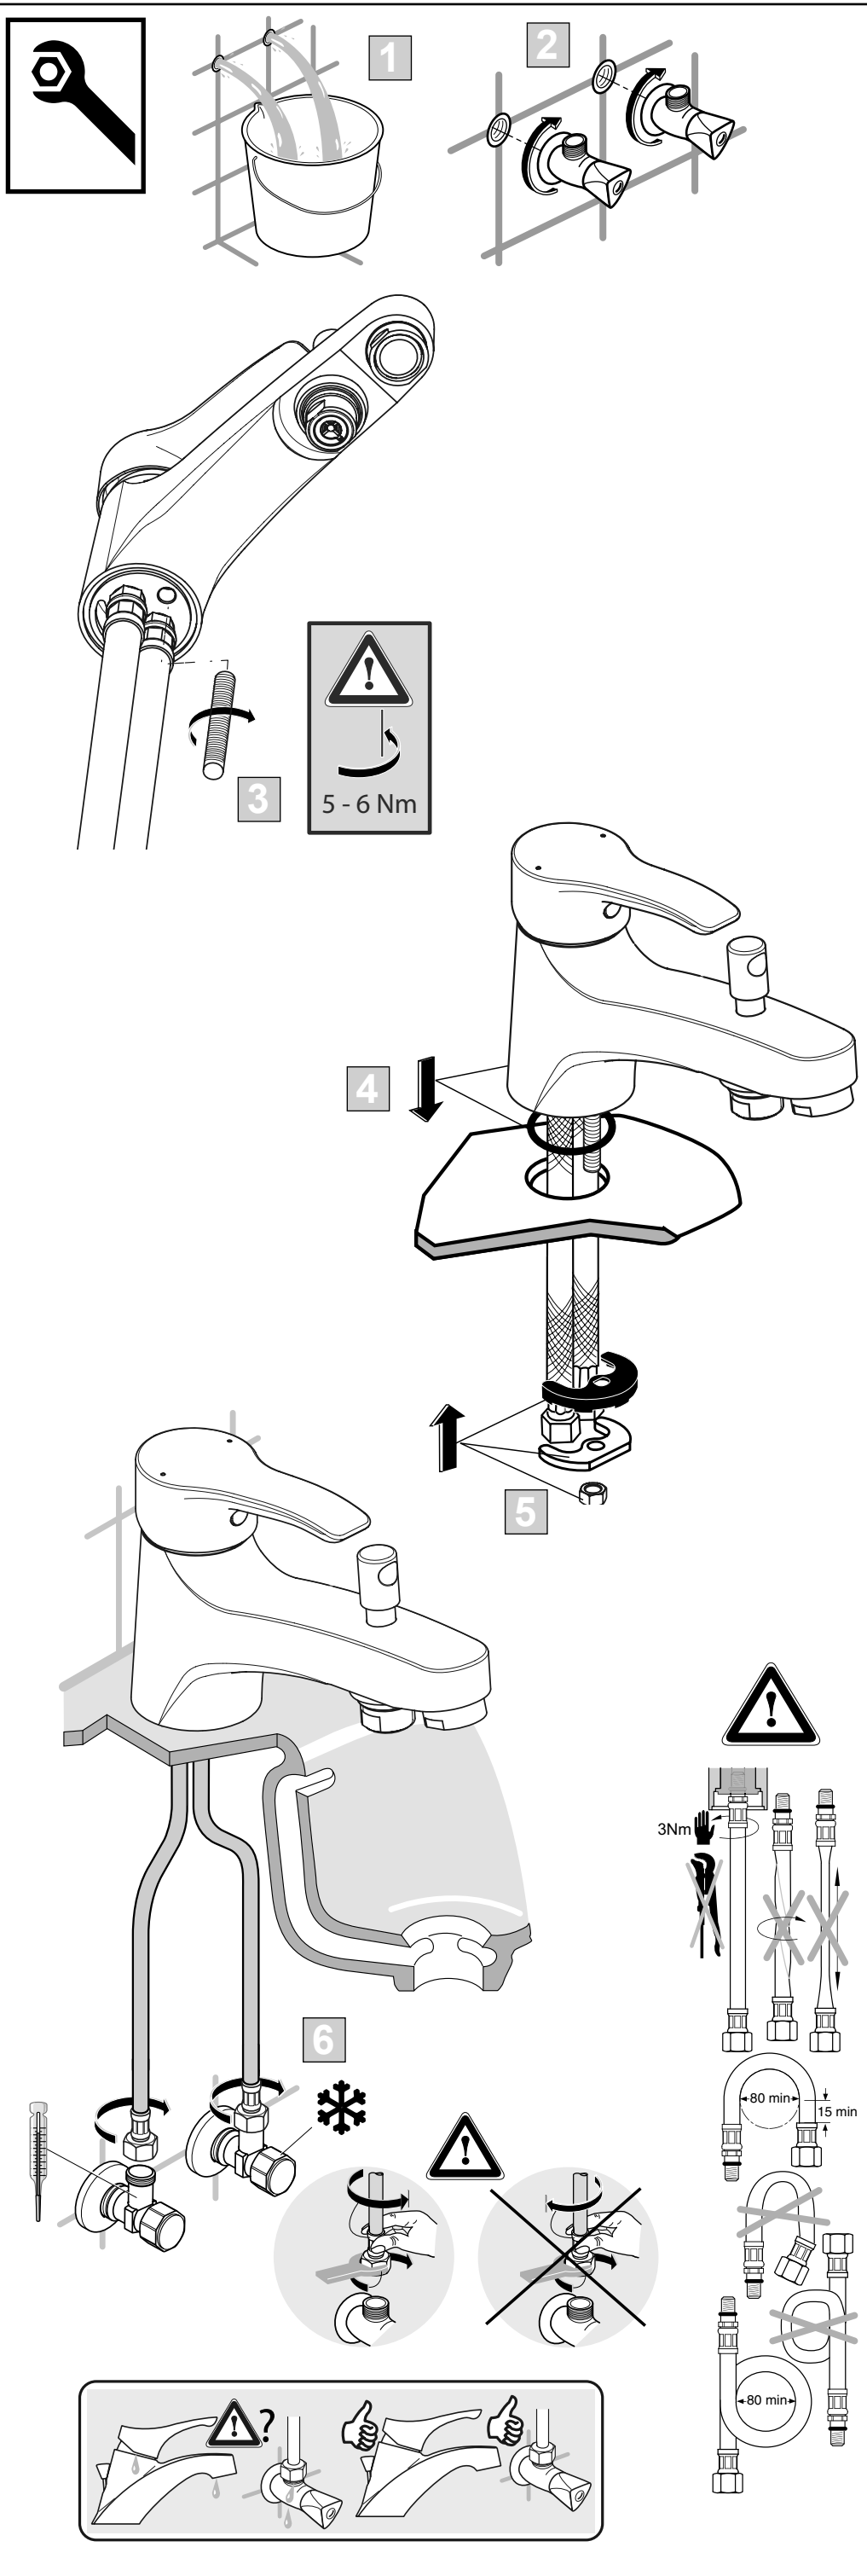

	P bar	0,5	MAX. 10	5		 <b>Q</b> (3 bar)
	T °C		MAX. 80	65		
				40		l/min
						15 8

